

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成 25年 / 月度)

対象期間：平成 25年 / 月 / 日 ~ 平成 25年 / 月 31日

1-1\_維持管理記録簿(安定型)

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [第十二条の七の二七、第十二条の七の五六]

種類	受入	リサイクル	数量(単位)	処理
廃プラスチック類	1,211.2	1,165.9	= 45.3 (m <sup>3</sup> /月)	
金属くず	95.2	95.2	= 0 (m <sup>3</sup> /月)	
ゴムくず			( /月)	
がらくず・コウリトくず・陶磁器くず	169.8	27.1	= 142.7 (m <sup>3</sup> /月)	
がれき類	22.9	0	= 22.9 (m <sup>3</sup> /月)	

残余容量(年度末時点) [第十二条の七の二七、第十二条の七の五六]

測定年月日	平成 24年 4月 27日
測定結果	53,884 m <sup>3</sup>

展開検査の実施状況 [第十二条の七の二七、第十二条の七の五六]

実施回数	受け入れ全てに実施	回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日	
	平成 年 月 日	
	平成 年 月 日	
	平成 年 月 日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回) [第十二条の七の二七及び、第十二条の七の五六及び]

採取場所	別紙
採取年月日	平成 25年 / 月 31日
検査結果が得られた日	平成 25年 2月 15日
BOD <sup>※1</sup>	0.8 mg/l <sub>2</sub> 基準値 mg/l <sub>2</sub> 以下
COD <sup>※1</sup>	mg/l <sub>2</sub> 基準値 mg/l <sub>2</sub> 以下
異状の有無	有 (●)
必要な措置を講じた年月日とその内容 <sup>※2</sup>	

水質検査の実施状況と措置(年1回) [第十二条の七の二七及び、第十二条の七の五六及び]

採取場所	地下水		浸透水
	採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 <sup>※2</sup>			

施設の点検(定期的) [第十二条の七の二七、第十二条の七の五六]

点検年月日	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他( )
点検年月日	平成 25年 / 月 25日	平成 25年 / 月 25日	平成 年 月 日
異状の有無	有 (●)	有 (●)	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 <sup>※2</sup>	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 いずれかを記載すること。 ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。




P. 001/001  
FAX番号: 0265-43-2546  
産業廃棄物リサイクルセンター  
2013/02/28/木 09:01

別紙 1

株式会社恵那興業 安定型最終処分場  
平面図

SCALE=1:500

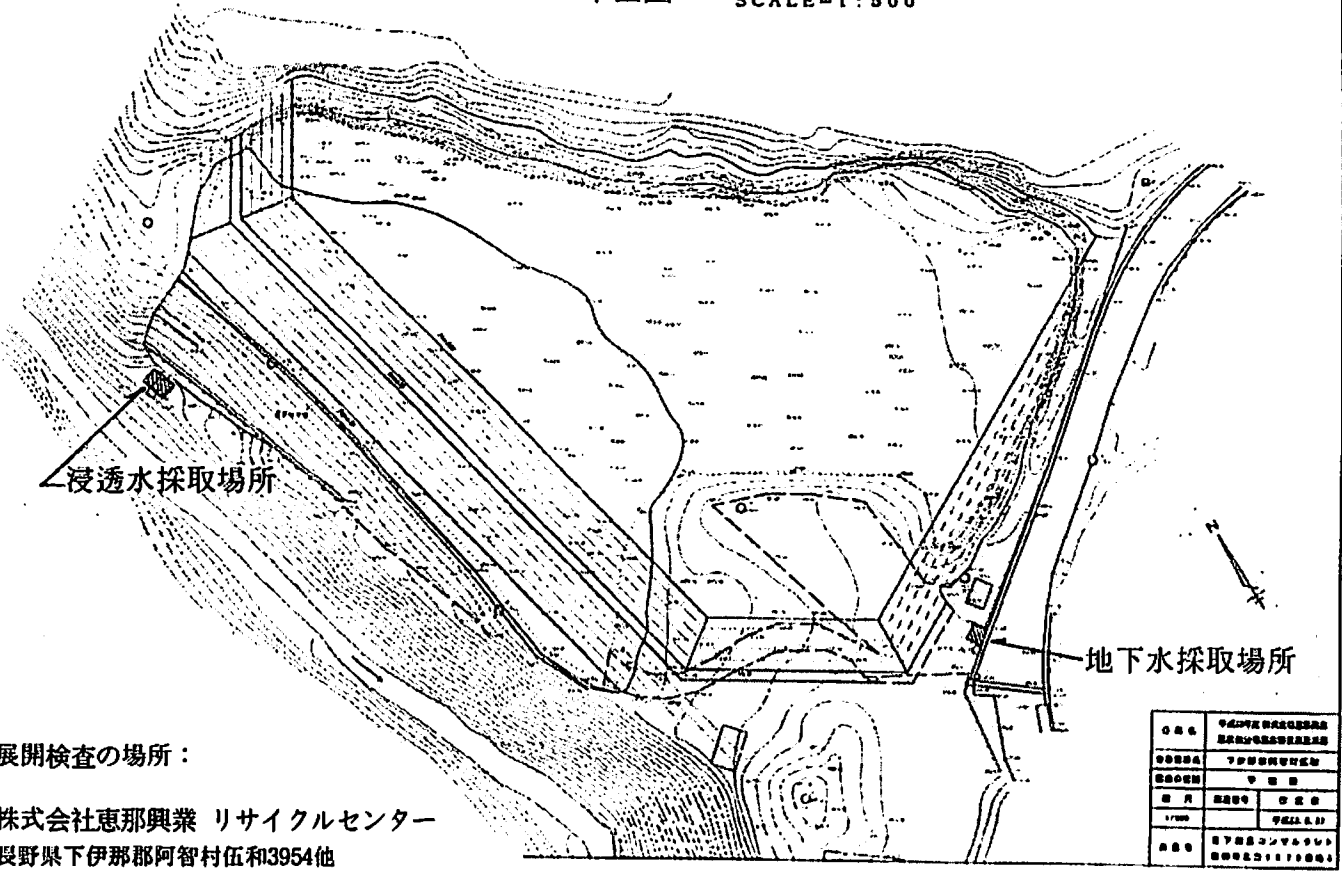

展開検査の場所：

株式会社恵那興業 リサイクルセンター  
長野県下伊那郡阿智村伍和3954他

