

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成 25年 3月度)

対象期間：平成 25年 3月 1日 ~ 平成 25年 3月 3日

1-1_維持管理記録簿(安定型)

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二七イ、規十二条の七の五六イ]

種類	受入	リサイクル	数量(単位)	埋立
廃プラスチック類	1670	1523.2	= 146.8	(m^3 /月)
金属くず	137.3	137.3	= 0	(m^3 /月)
ゴムくず				(/月)
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	84.9	44	= 40.9	(m^3 /月)
がれき類	75.6	0	= 75.6	(m^3 /月)

残余容量(年度末時点) [規十二条の七の二七八、規十二条の七の五六ハ]

測定年月日	平成 25年 3月 16日
測定結果	52,656 m^3

風開検査の実施状況 [規十二条の七の二七ニ、規十二条の七の五六ロ]

実施回数	受入れ全イに実施	回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付料又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日	
	平成 年 月 日	
	平成 年 月 日	
	平成 年 月 日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回) [規十二条の七の二七ロ及び、規十二条の七の五六ハ]

採取場所	別紙
採取年月日	平成 25年 3月 28日
検査結果が得られた日	平成 25年 4月 17日
BOD ^{※1}	< 0.5 mg/l 基準値 60 mg/l 以下
COD ^{※1}	mg/l 基準値 mg/l 以下
異状の有無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}	

水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七の二七ロ及び、規十二条の七の五六ロ]

採取場所	地下水		浸透水
	採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}			

施設の点検(定期的) [規十二条の七の二七ロ、規十二条の七の五六ロ]

点検年月日	擁壁等		
	擁壁	元ん堤	その他()
点検年月日	平成 25年 3月 22日	平成 25年 3月 22日	平成 年 月 日
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日


※1 いずれかを記載すること。 - ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。



別紙1

株式会社恵那興業 安定型最終処分場
平面図

SCALE=1:500

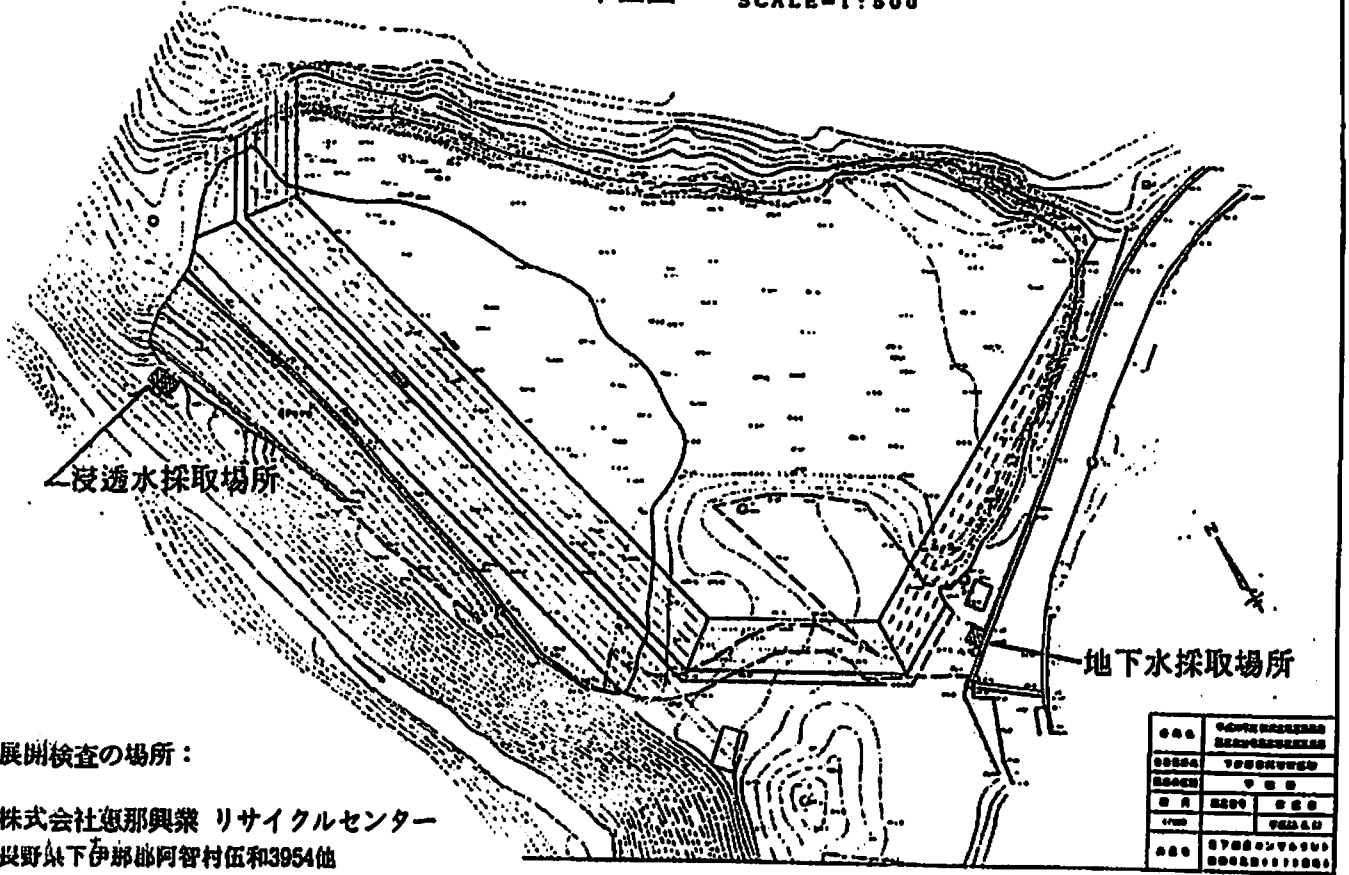

展開検査の場所：

株式会社恵那興業 リサイクルセンター
長野県下伊那郡阿智村伍和3954他

